処分場の浸透水、地下水の測定結果

処分場の浸透水BOD測定結果　毎月実施

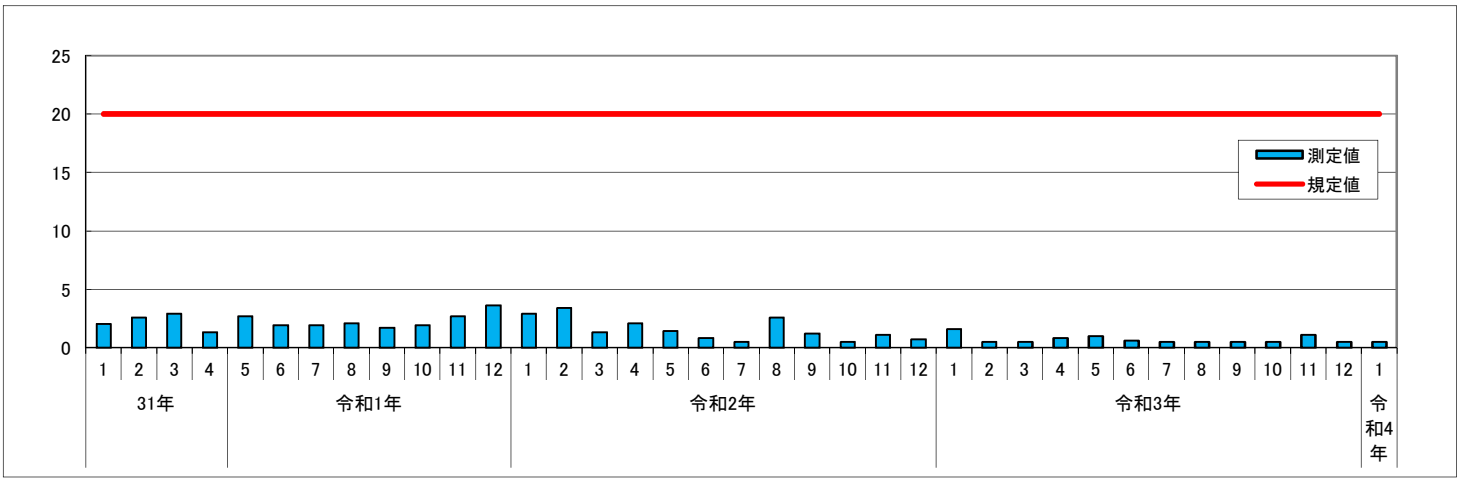

処分場の地下水の測定結果　年1回実施

採取場所		北	南	北	南	北	南	北	南
採取日		平成30年4月17日		令和元年5月23日		令和2年4月15日		令和3年5月13日	
結果を得た日	基準値(mg/L)	平成30年5月7日		令和元年5月30日		令和2年4月27日		令和3年5月13日	
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
シアン化合物	検出されないこと	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
有機燐化合物	0.1	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
鉛及びその化合物	0.01	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
六価ｸﾛﾑ化合物	0.05	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
砒素及びその化合物	0.01	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.008	0.006	0.009	0.007
水銀及びその他の水銀化合物	0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀化合物	検出されないこと	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆｰﾙ	検出されないこと	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
四塩化炭素	0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
ﾁｳﾗﾑ	0.006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006
ｼﾏｼﾞﾝ	0.003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ（ﾍﾞﾝﾁｵｶｰﾌﾞ）	0.02	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
ｾﾚﾝ	0.01	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005

*計量の結果欄に未満（＜）と表示されている数値は定量下限値を示す。

処分場浸透水測定結果　年1回実施

採取場所		安定型最終処分場	安定型最終処分場	安定型最終処分場	安定型最終処分場
採取日		令和3年1月14日	令和4年1月7日		
結果を得た日	基準値(mg/L)	令和3年1月27日	令和4年1月20日		
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003	0.001未満	0.001未満		
シアン化合物	検出されないこと	0.01未満	0.01未満		
鉛及びその化合物	0.01	0.005未満	0.005未満		
六価ｸﾛﾑ化合物	0.05	0.01未満	0.01未満		
砒素及びその化合物	0.01	0.005未満	0.005未満		
水銀及びその他の水銀化合物	0.0005	0.0005未満	0.0005未満		
ｱﾙｷﾙ水銀化合物	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満		
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆｰﾙ	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満		
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	0.001未満	0.001未満		
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	0.0005未満	0.0005未満		
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	0.002未満	0.002未満		
四塩化炭素	0.002	0.0002未満	0.0002未満		
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ（ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ）	0.002	0.0002未満	0.0002未満		
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004	0.0004未満	0.0004未満		
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	0.002未満	0.002未満		
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	0.004未満	0.004未満		
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1	0.0005未満	0.0005未満		
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006	0.0006未満	0.0006未満		
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002	0.0002未満	0.0002未満		
ﾁﾗｳﾑ	0.006	0.0006未満	0.0006未満		
ｼﾏｼﾞﾝ	0.003	0.0003未満	0.0003未満		
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ（ﾍﾞﾝﾁｵｶｰﾌﾞ）	0.02	0.002未満	0.002未満		
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01	0.001未満	0.001未満		
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01	0.002未満	0.002未満		
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05	0.005未満	0.005未満		